

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

do wersji regulatora u6.x, wydanie 1, listopad 2014



POGODOWY REGULATOR TEMPERATURY
OBWODU GRZEWczego
ALGORYTM KROKOWY PI



Spis treści

1 Opis regulatora.....	3
1.1 Realizowane funkcje.....	3
1.2 Schematy instalacji obsługiwanych przez regulator R803.....	4
1.2.1 Schemat pracy: 1 MIESZACZ + CWU.....	4
1.2.2 Schemat pracy: 2 MIESZACZ + ZAWÓR.....	5
1.2.3 Schemat pracy: 3 MIESZACZ + OCHR.....	5
1.2.4 Schemat pracy: 4 MIESZACZ + PCO2.....	6
1.3 Dane techniczne.....	7
2 Montaż.....	7
2.1 Warunki środowiskowe.....	7
2.2 Instalowanie regulatora.....	8
2.3 Montaż i podłączenie czujników.....	8
2.4 Podłączenie termostatu pokojowego.....	9
2.5 Przewody uziemiające.....	10
2.6 Podłączenie zasilania i obwodów 230V.....	10
3 Obsługa regulatora i opis działania.....	10
3.1 Opis panelu sterującego.....	10
3.2 Przeglądanie i edycja parametrów.....	11
3.3 Ustawianie kodu dostępu.....	11
3.4 Ustawianie czasu.....	11
3.5 Ustawianie czasowego programu ogrzewania.....	12
3.6 Wyznaczanie temperatury zadanej mieszacza.....	12
3.7 Reakcja na sytuacje awaryjne.....	13
3.7.1 Uszkodzenie czujnika T1 – temperatury zewnętrznej.....	13
3.7.2 Uszkodzenie czujnika T2 – mieszacza.....	13
3.7.3 Uszkodzenie czujnika T3.....	13
3.8 Schemat pracy: 1 MIESZACZ + C.W.U.....	14
3.8.1 Zmiana trybu pracy.....	14
3.8.2 Sterowanie ogrzewaniem C.W.U.....	14
3.8.3 Lista odczytów i nastaw.....	15
3.9 Schemat pracy: 2 MIESZACZ + ZAWÓR.....	18
3.9.1 Zmiana trybu pracy.....	18
3.9.2 Sterowanie zaworem odcinającym.....	19
3.9.3 Lista odczytów i nastaw.....	19
3.10 Schemat pracy: 3 MIESZACZ+OCHR.....	22
3.10.1 Zmiana trybu pracy.....	22
3.10.2 Lista odczytów i nastaw.....	23
3.11 Schemat pracy: 4 MIESZACZ + PCO2.....	26
3.11.1 Zmiana trybu pracy.....	26
3.11.2 Sterowanie pompą PCO2.....	26
3.11.3 Lista odczytów i nastaw.....	27
3.12 Wybiegi posezonowe.....	30
3.13 Praca regulatora w sieci.....	30
3.13.1 Sposób połączenia regulatorów w sieć.....	30
3.13.2 Działanie regulatora w sieci.....	30
3.13.3 Podłączenie modułu pokojowego NANO.....	31
DEKLARACJA ZGODNOŚCI.....	32

KODY SERWISOWE

UWAGA!

Parametry użytkownika można edytować po ustawieniu kodu 99.

Po ustawieniu kodu 199 można ustawić parametry serwisowe, oznaczone kluczykiem .

Kody serwisowe nie powinny być udostępnione użytkownikowi. Ta kartka jest przeznaczona dla serwisu i należy ją odciąć.



1 Opis regulatora

1.1 Realizowane funkcje


Regulator R803 jest przeznaczony do pogodowego sterowania zaworem regulacyjnym z siłownikiem trójstawnym. Posiada dodatkowe wyjście, które można skonfigurować do realizacji ładowania CWU, lub do odcinania części ogrzewania C.O. po przekroczeniu przez temperaturę zewnętrzną zadanej wartości.

Funkcje regulatora:

- ✓ **Pogodowe wyznaczanie temperatury zadanej** - na podstawie zmierzonej temperatury zewnętrznej i zaprogramowanej krzywej grzewczej regulator wylicza temperaturę zadaną obwodu grzewczego.
- ✓ **Stabilizacja temperatury w obiegu grzewczym** – specjalny algorytm krokowy PI zapewnia utrzymanie temperatury w obiegu na zadanym poziomie.
- ✓ **Sterowanie pompą obiegową** – zapewnia wyłączenie pompy po zakończeniu sezonu grzewczego, zabezpiecza obwód przed skutkami awarii zaworu regulacyjnego oraz poprawia ekonomikę układu dzięki funkcji wyłączania pompy, gdy temperatura zadana jest niższa niż minimalna.
- ✓ **Sterowanie ładowaniem zasobnika CWU** – w konfiguracji z zasobnikiem temperatura zasobnika ciepłej wody jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator automatycznie uruchomi funkcję ładowania CWU. Dzięki tej funkcji regulator jest automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.
- ✓ **Funkcja sterylizacji zasobnika CWU** – tzw. anty-legionella – sterownik raz w tygodniu podnosi temperaturę zasobnika do wyższej ustawionej wartości.
- ✓ **Funkcja sterowania elektrozaworem** – pozwala na automatyczne odcięcie części obiegu grzewczego gdy temperatura zewnętrzna osiągnie zaprogramowany poziom. Np. wcześniejsze wyłączenie ogrzewania pokoi i pozostawienie ogrzewania łazienki.
- ✓ **Wbudowany zegar** - zegar w regulatorze pozwala na okresowe obniżenie ogrzewania CO i grzania zasobnika CWU (w okresach mniejszego zapotrzebowania na ciepło). Dzięki temu cały układ grzewczy może być znacznie oszczędniejszy.
- ✓ **Współpraca z termostatem pokojowym** - funkcja ta ma największe znaczenie w okresach przejściowych (wiosna, jesień), kiedy istnieje ryzyko przegrzania pomieszczeń. Termostat pokojowy podłączony do regulatora pozwala na wyłączenie pompy mieszacza lub obniżenie temperatury zadanej. Dzięki temu unikamy przegrzewania domu zyskując na komforcie i ekonomice.
- ✓ **Wybiegi posezonowe** - funkcja ta chroni pompy i zawór przed zatarciem, po zakończeniu sezonu grzewczego regulator co tydzień na krótko uruchamia pompy i przełącza zawór mieszający.
- ✓ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem obiegu** - przekroczenie temperatury maksymalnej obiegu mieszacza lub uszkodzenie czujnika, powoduje wyłączenie pompy obiegowej.
- ✓ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi** – w konfiguracji z elektrozaworem regulator może odcinać ogrzewanie podłogowe, kiedy temperatura podłogi przekroczy nastawioną wartość.
- ✓ **Ochrona kotła** – umożliwia załączenie obwodu, kiedy regulator kotłowy zgłosi za pomocą protokołu C14, że kocioł jest przegrzany.

1.2 Schematy instalacji obsługiwanych przez regulator R803


1.2.1 Schemat pracy: 1 MIESZACZ + CWU

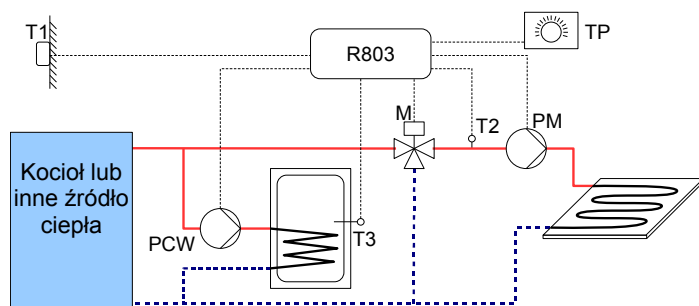

Rysunek 1: Schemat instalacji z zasobnikiem CWU.

Legenda:

T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej	M – Napęd mieszacza
T2 – Czujnik temperatury mieszacza	PM – Pompa mieszacza
T3 – Czujnik temperatury CWU	PCW – Pompa ładująca CWU
TP – Termostat pokojowy	

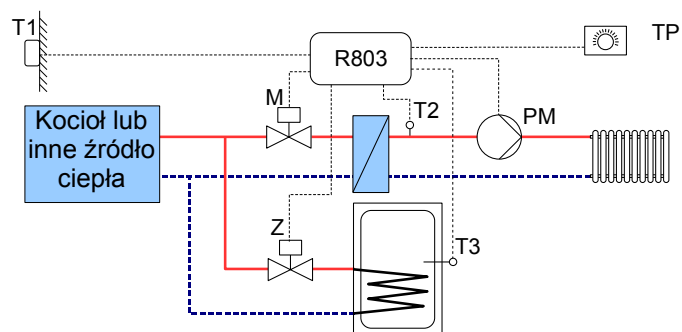

Rysunek 2: Schemat instalacji z wymiennikiem.

Legenda:

T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej	M – Napęd mieszacza
T2 – Czujnik temperatury mieszacza	PM – Pompa mieszacza
T3 – Czujnik temperatury CWU	Z – Zawór obiegu CWU
TP – Termostat pokojowy	



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

COMPIT Piotr Roszak
ul. Wielkoborska 77a
42-200 Częstochowa

Deklaruję, że produkt

Regulator mikroprocesorowy R803

Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji obsługi producenta, spełnia następujące wymagania:

1. Dyrektywy 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego dokonujące transpozycji dyrektywy 2006/95/WE)
2. Dyrektywy 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24) (Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE)

Wykaz norm zharmonizowanych
zastosowanych do wykazania zgodności
z wymaganiami zasadniczymi
wymienionych dyrektyw:


PN-EN 60730-2-9:2006, EN 60730-2-9:2002 +
A1:2003 + A11:2003 + A12:2004 + A2:2005,
w połączeniu z PN-EN 60730-1:2002 + A12:2004
+ A13:2005 + A14:2006, EN 60730-1:2000 +
A11:2002 + A12:2003 + A13:2004 + A1:2004 +
A14:2005

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE: 09

Częstochowa, 2009-04-03

Piotr Roszak, właściciel


1.2.2 Schemat pracy: 2 MIESZACZ + ZAWÓR

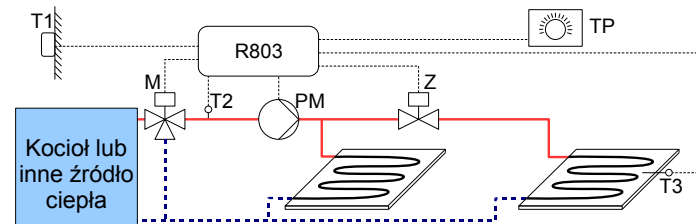

Rysunek 3: Schemat instalacji z elektrozaworem.

Legenda: T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej
T2 – Czujnik temperatury mieszacza
T3 – Czujnik temperatury podłogi
TP – Termostat pokojowy
M – Napęd mieszacza
PM – Pompa mieszacza
Z – Zawór drugiego obiegu


1.2.3 Schemat pracy: 3 MIESZACZ + OCHR

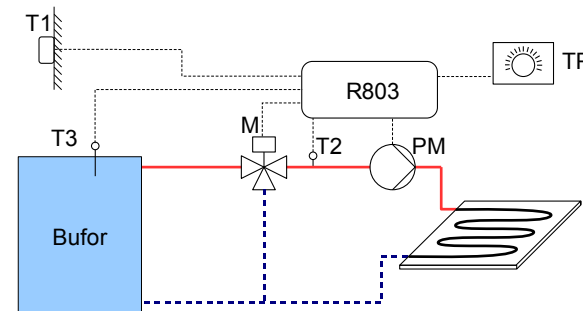

Rysunek 4: Schemat instalacji z kontrolą temperatury bufora

Legenda: T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej
T2 – Czujnik temperatury mieszacza
T3 – Czujnik temperatury bufora
TP – Termostat pokojowy
M – Napęd mieszacza
PM – Pompa mieszacza

1.2.4 Schemat pracy: 4 MIESZACZ + PCO2

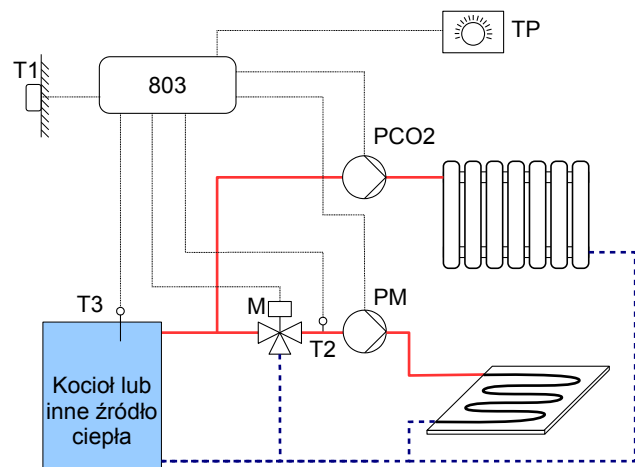

Rysunek 5: Schemat instalacji z kontrolą temperatury bufora i sterowaniem pompą PCO2


Legenda:

T1 – Czujnik temperatury zewnętrznej	M – Napęd mieszacza
T2 – Czujnik temperatury mieszacza	PM – Pompa mieszacza
T3 – Czujnik temperatury bufora	TP – Termostat pokojowy
	PCO2 – pompa obiegu CO2

3.13.3 Podłączenie modułu pokojowego NANO

Regulator R803 współpracuje z modułami NANO 3 obsługującymi protokół C14.

Uwaga! Regulator R803 nie współpracuje z modułami NANO i NANO RADIO działającymi w protokole C3.

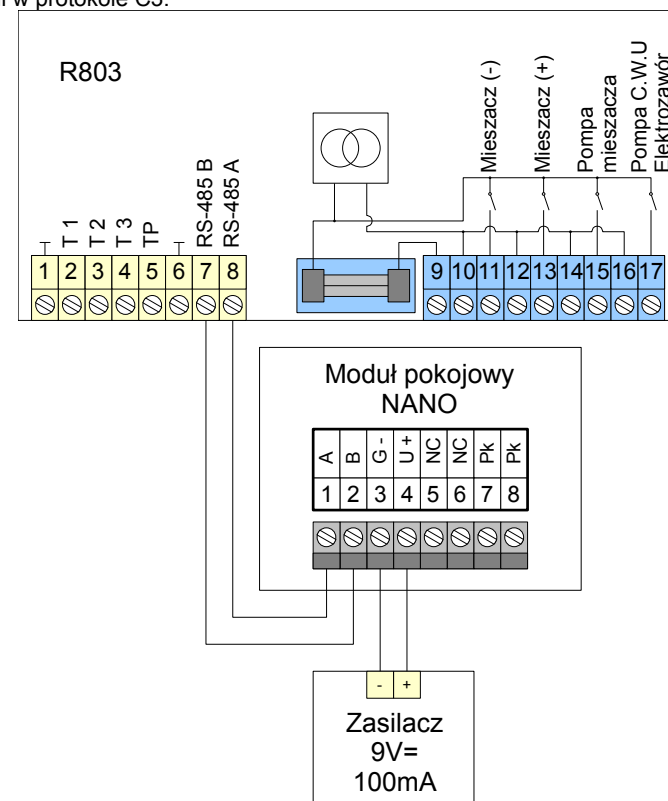

Rysunek 10: Schemat podłączenia modułu pokojowego NANO do regulatora R803

Po podłączeniu modułu pokojowego NANO należy skonfigurować regulator R803. Jeżeli w sieci nie ma regulatora w trybie MASTER, to w parametrze „Praca w sieci” ustawić wartość „MASTER”. Następnie należy w parametrze „Praca UKŁADU” wybrać z którym modulem NANO regulator ma współpracować. Następnie w module NANO ustawić wybrany numer nano.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Temperatura MIN ❗ ochrony 40°C	Jeżeli temperatura źródła zasilania obiegu grzewczego spadnie poniżej ustawionej w tym parametrze wartości, regulator przerywa rozbiór ciepła. Pompa obiegowa jest wyłączona a zawór mieszający zostaje zamknięty.	0..99

3.12 Wybiegi posezonowe

Jeżeli nastąpi wyjście z sezonu po przekroczeniu temperatury zewnętrznej wyłączenia (parametr 2.7), regulator realizuje wybiegi pomp i mieszacza. W każdy wtorek między godziną 12:00 a 12:10 regulator uruchamia pompy i przełącza zawór mieszający.


3.13 Praca regulatora w sieci

3.13.1 Sposób połączenia regulatorów w sieć

Do połączenia regulatorów w sieć można przy niewielkich odległościach (do 15m) użyć zwykłego przewodu np.: 2x0,5mm². Przy dłuższych połączeniach lepiej jest użyć skrętki ekranowanej. Ekran w takim przypadku należy uziemić w jednym miejscu.

Urządzenia łączy się w łańcuch, zaciski A do jednej linii a zaciski B do drugiej. Całkowita długość linii transmisyjnej nie może przekroczyć 1000m. Nie dopuszcza się tworzenia rozgałęzień, regulatory powinny być podłączone kolejno tworząc topologię szyny. Dla długich linii zaleca się na zaciskach skrajnych regulatorów przyłączyć rezystory terminujące o wartości 100Ω tak jak to zostało przedstawione na poniższym rysunku.

Jeżeli różnica potencjałów pomiędzy zaciskami interfejsów przekracza 7V (może to wynikać z większej odległości lub zasilania urządzeń z oddzielnych źródeł napięcia), należy zastosować moduł separacji galwanicznej.

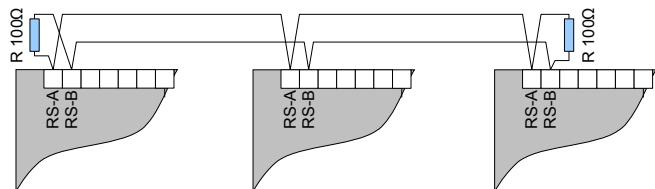

Rysunek 9: Przykładowy schemat prawidłowego połączenia interfejsu RS485

3.13.2 Działanie regulatora w sieci

Regulator posługuje się protokołem **COMPIT C14**.

Funkcja regulatora w sieci jest określona parametrem „Praca w sieci”:

MASTER – inicjuje transmisję pomiędzy regulatorami. W sieci może być tylko jeden regulator MASTER.

PODRZĘDNY – nie inicjuje transmisji, odpowiada na zapytania skierowane do niego. Mając wiele regulatorów połączonych interfejsem RS, jeden z nich należy skonfigurować jako MASTER, a pozostałe jako PODRZĘDNE.

Regulator kotłowy może wymusić wyłączenie pomp obiegowych na obiegach grzewczych. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy parametr „Wyłączanie POMP z RS485” w regulatorze R803 jest ustawiony na „TAK”.

1.3 Dane techniczne

Zasilanie:	230V, 50Hz
Prąd pobierany przez regulator:	I = 0,02A
Maksymalny prąd znamionowy:	Napęd mieszacza: 1(0,6)A Obwód pompy obiegu: 1(0,6)A Obwód pompy C.W.U. / obwód elektrozworu: 1(0,6)A
Stopień ochrony regulatora:	IP44
Temperatura otoczenia:	0..55°C
Temperatura składowania:	0..55°C
Wilgotność względna:	5 – 80% bez kondensacji pary wodnej
Zakres pomiarowy:	Temperatura zewnętrzna -40..+69°C Temperatura obiegu mieszacza 0..100°C Temperatura CWU / podłogi / 0..100°C zasilania
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	Temperatura zewnętrzna 0,1°C Temperatura obiegu mieszacza 1°C Temperatura CWU / podłogi / 1/0,1/1°C zasilania
Dokładność pomiaru temperatury:	0,5°C
Przyłącza:	Zaciski śrubowe 1x1,5mm ²
Wyświetlacz:	LCD 2x16 znaków
Protokół komunikacji:	COMPIT C14
Wymiary panelu sterującego:	150x145x45mm
Masa kompletu:	0,40kg

2 Montaż

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.

2.1 Warunki środowiskowe

Regulator został zaprojektowany do użytkowania w pomieszczeniach suchych bez kondensacji pary wodnej.


Zakres dopuszczalnej temperatury użytkowania: 0..55°C.

2.2 Instalowanie regulatora

Regulator montuje się do ściany za pomocą dołączonych kołków rozporowych. Po zamontowaniu regulatora należy przewlec zarobione przewody przez przepusty w obudowie. Nieużywane przepusty trzeba zabezpieczyć zaślepkami, a przewody przymocować obejmami.

2.3 Montaż i podłączenie czujników

Regulator R803 współpracuje z czujnikami typu o charakterystyce Pt1000 np. T1001, T1002, T1006, T1007. Zaciski o numerach 1-8 są przeznaczone do podłączenia czujników, termostatu pokojowego i interfejsu RS-485. Schemat połączeń elektrycznych przedstawiono na rysunku 6.

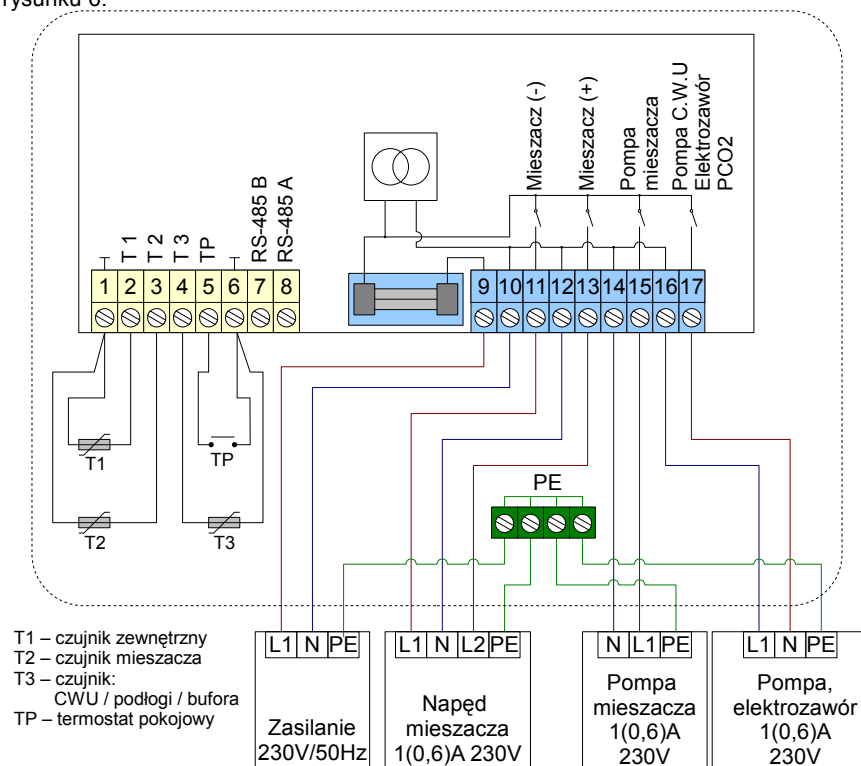

Rysunek 6: Schemat podłączenia regulatora R803

UWAGA! Podłączenie napięcia sieci 230V~ do zacisków 1-8 powoduje uszkodzenie regulatora oraz zagraża porażeniem prądem elektrycznym.

Czujnik temperatury zewnętrznej (typu T1002) należy zamontować na północnej ścianie budynku z dala od drzwi, okien i przewodów kominowych, na wysokości 2-3 m nad powierzchnią gruntu. Należy wybrać miejsce nie narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Czujnik podłączyć przewodem o średnicy 0,5mm² do zacisków 1,2 regulatora. Maksymalna długość przewodu czujnika nie może przekroczyć 30m.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
SCHEMAT PRACY 4 ? MIESZACZ+OCHR	Parametr umożliwia zmianę obsługiwanego schematu instalacji. Od nastawy tego parametru zależy kształt menu. Można wybrać: 1. MIESZACZ+CWU 2. MIESZACZ+ZAWOR 3. MIESZACZ+OCHR 4. MIESZACZ+PCO2	-
Własny czujnik ? Tzew. TAK	Własny czujnik temperatury zewnętrznej. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, kiedy regulator nie odbiera temperatury zewnętrznej z sieci. TAK – mierzy temperaturę zewnętrzną za pomocą podłączonego czujnika. W przypadku braku czujnika wyświetla ##°C i przyjmują 0,0°C. NIE – nie mierzy temperatury zewnętrznej, wyświetla stałą wartość 0,0°C.	TAK/NIE
Dynamika ? mieszacza: 5	Dynamika mieszacza decyduje o szybkości reakcji regulatora na odchyłkę temperatury od zadanej. Im wyższa wartość tym silniejsza reakcja. Jeżeli mieszacz pracuje niestabilnie, dynamikę należy zmniejszyć.	1..30
Temp.przy przegr. ? kotła: 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy przegrzaniu kotła. Wyłączenie funkcji polega na zmniejszeniu wartości poniżej 20 (zostanie wyświetlony wtedy napis OFF).	OFF, 20..75
Adres w sieci ? RS485: 1	Adres regulatora w sieci RS485, parametr umożliwia podłączenie wielu regulatorów do sieci monitoringu.	1..10
Praca w sieci: ? PODRZĘDNY	Praca w sieci. Opis znaczenia parametru znajduje się w rozdziale Praca regulatora w sieci na stronie 30.	-
Wyłączenie pompy ? Z RS485 NIE	Parametr decydujący o tym czy regulator nadrzędny może wyłączać pompy obiegowe w razie potrzeby.	-
Temperatura MAX ? mieszacza 45°C	Ograniczenie maksymalnej zadanej temperatury mieszacza	0..90
Temperatura MIN ? mieszacza 20°C	Ograniczenie minimalnej zadanej temperatury mieszacza.	0..90
Temperatura OFF ? mieszacza 0°C	Temperatura wyłączenia obiegu mieszacza. Jeżeli temperatura za mieszaczem wzrośnie powyżej nastawionej w tym parametrze, to regulator wyłączy pompę obiegową. Ustawiając wartość 0°C uzyskuje się wyłączenie tej funkcji.	0..100
Wył.pompy miesz. ? dla Tzad<MIN NIE	Parametr określa czy pompa mieszacza i pompa PCO2 mają pracować jeżeli wyliczona temperatura zadana mieszacza jest niższa niż „Temperatura MIN mieszacza”	NIE, TAK

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Obniżenie MIESZ. ⬆️ termostatem 0°C	Wielkość, o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w na skutek zadziałania termostatu pokojowego. Ustawienie OFF powoduje wyłączenie pompy obwodu mieszacza.	0..20, OFF
Temp.zewnętrzna ⬆️ wyłączenia 16°C	Temperatura zewnętrzna, po przekroczeniu której zakończony zostaje sezon grzewczy. Aby wejść z powrotem w sezon, temperatura zewnętrzna musi spaść o więcej niż 2°C poniżej nastawionej wartości.	0..40
Przy Tz=+10°C ⬆️ Tzadana 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej +10°C	0..80
Przy Tz=+0°C ⬆️ Tzadana 40°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej 0°C	0..80
Przy Tz=-10°C ⬆️ Tzadana 45°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -10°C	0..80
Przy Tz=-20°C ⬆️ Tzadana 50°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -20°C	0..80
DNI ROBOCZE.strA ⬆️ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strA ⬆️ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ⬆️ StartObn. 9:00h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ⬆️ StopObn. 14:00h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆️ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆️ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ⬆️ StartObn. --:--h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ⬆️ StopObn. --:--h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--

Czujnik T1001 składa się z elementu pomiarowego umieszczonego w osłonie ze stali nierdzewnej o średnicy 6mm i przewodu odpornego na działanie temperatury do 100°C o długości 2m. Można go przedłużać przewodem o przekroju nie mniejszym niż 0,5mm², całkowita długość przewodu nie powinna przekraczać 30m. Czujnik T1001 nie są hermetyczne, dlatego zabrania się zanurzania ich w jakichkolwiek cieczach.

Jeżeli regulator ma sterować zasobnikiem C.W.U., to czujnik temperatury zasobnika ciepłej wody (typu T1001) należy umieścić w rurze termometrycznej zasobnika. Przewód czujnika zasobnika C.W.U. Należy podłączyć do zacisków 1, 4

Gdy wybrana jest konfiguracja z elektrozaworem czujnik podłączony do zacisków 1, 4 służy do pomiaru temperatury podłogi.

Czujnik T1006 (przylgowy) jest przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni rury, element pomiarowy jest zabezpieczony warstwą silikonu. Przed zamontowaniem na rurze należy do złącza czujnika przykręcić przewód 2 x 0,5mm², maksymalna długość przewodu wynosi 30m. Następnie obudowę czujnika należy zamknąć, skrócić i zamocować na rurze za pomocą opaski zaciskowej. Czujnik i rurę na której jest zamontowany trzeba osłonić izolacją termiczną.

Należy zadbać o dobry kontakt cieplny pomiędzy czujnikami a powierzchnią mierzoną. W razie potrzeby można użyć pasty termoprzewodzącej. Przewody czujników nie mogą stykać się z powierzchniami, których temperatura może przekroczyć dopuszczalną temperaturę pracy zastosowanych przewodów. Minimalna odległość pomiędzy przewodami czujników a równoległe biegnącymi przewodami pod napięciem sieci wynosi 30cm. Mniejsza odległość może powodować brak stabilności odczytów temperatur.

Temperatura	Rezystancja	Temperatura	Rezystancja
[°C]	[Ω]	[°C]	[Ω]
-40	842,1	30	1116,7
-30	881,7	40	1155,4
-20	921,3	50	1194
-10	960,7	60	1232,4
0	1000	70	1270,7
10	1039	80	1308,9
20	1077,9	90	1347

Tabela 1: Wartości rezystancji czujników T1001, T1002, T1006 dla wybranych temperatur.

2.4 Podłączenie termostatu pokojowego

Podłączony termostat pozwala na obniżenie temperatury zadanej obiegu o nastawioną wartość. Dzięki temu w okresach przejściowych unika się przegrzewania pomieszczeń, zyskując na ekonomice i komforcie. Można użyć termostatu bimetalicznego lub elektronicznego, który po przekroczeniu nastawionej temperatury rozwiera swoje styki. Termostat pokojowy należy podłączyć do zacisków 5,6 regulatora. **Termostat nie może podawać jakiegokolwiek napięcia na regulator R803.**

Termostat pokojowy należy zainstalować w pomieszczeniu ogrzewanym przez sterowany obieg grzewczy, z dala od źródeł ciepła oraz drzwi i okien, na wysokości 1,2 - 1,7 m nad podłogą. Jeżeli w pomieszczeniach utrzymuje się temperatura niższa niż ustawiona na termostacie, należy zwiększyć temperaturę zadana mieszacza, wprowadzając odpowiednią korektę do charakterystyki pogodowej.

Jeżeli regulator ma pracować bez termostatu pokojowego w parametrze „Obniżenie mieszacza termostatem” należy ustawić zero lub połączyć zaciski 5 i 6.

2.5 Przewody uziemiające

Żyły ochronne przewodu zasilającego i przewodów podłączonych do odbiorników powinny być podłączone do złącza uziemiającego znajdującego się poniżej złącz 9-17.

2.6 Podłączenie zasilania i obwodów 230V


Regulator należy zasilć z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być trójprzewodowa, zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadprądowym o wartości dobranej do obciążenia i przekrojów przewodów. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm².

Zaciski 9-17 są przeznaczone do pracy przy napięciu sieci 230V~. Odbiorniki należy podłączyć zgodnie z rysunkiem 6.

Regulator steruje napędem zaworu o działaniu trójstawnym na napięciu 230V~. Napęd będzie otwierał zawór, jeżeli regulator poda napięcie na zacisk 13 a zamykał gdy napięcie pojawi się na zacisku 11, w stanie beznapięciowym napęd zaworu nie zmienia swojego położenia.

3 Obsługa regulatora i opis działania

3.1 Opis panelu sterującego

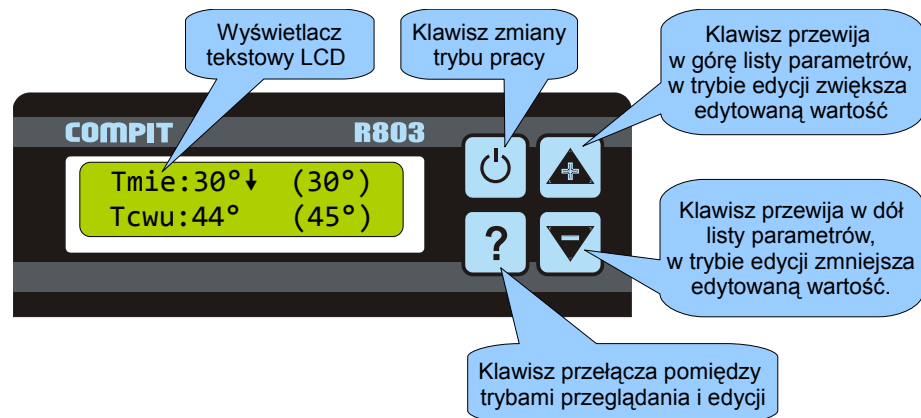

*edycja oznacza zmianę wartości parametru

Jeżeli regulator współpracuje z termostatem NANO to po przekroczeniu temperatury zadanej pomieszczenia pompa PCO2 zostaje wyłączona.

Przegrzanie obiegu mieszacza lub uszkodzenie czujnika mieszacza nie wpływają na pracę pompy PCO2.

Jeżeli ustawiony jest parametr „Wyłączenie pompy miesz. Dla Tzad<MIN”, to PCO2 zostaje wyłączona kiedy warunek zostanie spełniony.

Pompa PCO2 jest automatycznie wyłączana po zakończeniu sezonu grzewczego.

3.11.3 Lista odczytów i nastaw

Parametry oznaczone szarym tłem nie są wyświetlane jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO.

Na ekranach przedstawionych w pierwszej kolumnie tabeli znajdują się nastawy fabryczne.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Tmie:29°↓*⚡(30°) Toch:45°B (40°)	W górnej linijce odczyt temperatury zmierzonej i zadanej mieszacza. W dolnej odczyt temperatury zmierzonej zasilania oraz w nawiasie temperatura odcięcia rozbioru ciepła. Strzałka oznacza obniżenie termostatem pokojowym. ⚡ oznacza, że pompa mieszacza została wyłączona ponieważ wyliczona temperatura mieszacza jest niższa niż temperatura minimalna. Pompa mieszacza może być wyłączana jeżeli parametr nr. „Wyl. pompy miesz. dla Tzad<MIN” jest ustawiony na TAK. Znak „⚡” oznacza pracę pod kontrolą cyfrowego modułu sterującego. Jeżeli jest aktywna ochrona źródła zasilania to na wyświetlaczu miga litera „B”	
Tzew 1.9°C PCO2:1 MIE:1 N0	W górnej linijce odczyt temperatury zewnętrznej. W dolnej informacja o pracy: • pompy CO2 • pompy mieszacza: 0 – wyłączona, 1 – pracuje, • napędu mieszacza: N0 – mieszacz nie porusza się N+ – otwieranie N- – zamykanie	
KOD DOSTĘPU ↓ >100<	Kod dostępu zabezpieczający przed przypadkową zmianą nastaw.	0..999
ZEGAR strefa:Kom ↓ PN 11:15.10	Odczyt i ustawianie zegara. strefa:Eko – oznacza pracę z temperaturą obniżoną dla mieszacza i ekonomiczną dla CWU. strefa:Kom – oznacza pracę z temperaturą komfortową dla mieszacza i CWU.	-
Obniżenie MIESZ. ↓ zegarem 0°C	Wielkość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w okresie obniżenia.	0..20

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Temperatura MIN ? ochrony 0°C	Jeżeli temperatura źródła zasilania obiegu grzewczego spadnie poniżej ustawionej w tym parametrze wartości, regulator przerywa rozbiór ciepła. Pompa obiegowa jest wyłączona a zawór mieszający zostaje zamknięty.	0..99

3.11 Schemat pracy: 4 MIESZACZ + PCO2

Regulator realizuje program pogodowego sterowania temperaturą w obiegu mieszacza, oraz steruje pracą pompy PCO2. Pomiar temperatury zasilania obiegu grzewczego pozwala na wyłączenie pomp i zamknięcie zaworu jeśli temperatura zasilania spadnie poniżej wartości nastawionej w parametrze „Temperatura MIN ochrony”.

3.11.1 Zmiana trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy wystarczy, przycisnąć klawisz  a następnie wybrać nowy tryb pracy UKŁADU za pomocą klawiszy  i . Regulator natychmiast rozpoczyna realizację wybranego trybu. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje wyświetlenie okna z podstawowymi informacjami o zmierzonych i zadanych temperaturach w układzie.

Jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO, po naciśnięciu klawisza  pojawia się okno z informacją jaki tryb pracy został wybrany przez moduł sterujący NANO.

Praca UKŁADU	Opis działania
1. wyłączenie	Regulator zamyka mieszacz i wyłącza pompy
2. z zegarem	Program czasowy zegara w ustawionych strefach obniża temperaturę obiegu grzewczego.
3. komfort	Obieg grzewczy pracuje z temperaturą wyznaczoną z charakterystyki.
4. obniżenie	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
5. urlap	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
6. lato	Obiegi grzewcze są wyłączone.
7. NANO 1	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 1
8. NANO 2	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 2
9. NANO 3	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 3
10. NANO 4	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 4
11. NANO 5	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 5

3.11.2 Sterowanie pompą PCO2

Pompa PCO2 nie pracuje jeżeli temperatura mierzona czujnikiem T3 jest niższa niż wartość ustawiona w parametrze „Temperatura MIN ochrony”.

Termostat pokojowy wyłącza pompę PCO2.

3.2 Przeglądanie i edycja parametrów

Do przeglądania i edycji parametrów służą klawisze  i . Po włączeniu zasilania klawisze  i  umożliwiają poruszanie się po liście odczytów i nastaw. Naciskając klawisz  przesuwamy się w górę listy, a za pomocą klawisza  w dół.

Klawisz  przełącza pomiędzy trybem przeglądania listy parametrów a trybem edycji wybranego parametru. W trybie przeglądania po lewej stronie parametru regulator wyświetla symbol  lub  dla parametrów serwisowych. Po przyciśnięciu klawisza , symbol po lewej stronie zostaje zastąpiony „?” a klawisze  i  umożliwiają edycję wyświetlanego parametru. Ustawiona wartość jest natychmiast zapamiętywana i nie potrzeba jej zatwierdzać. Aby wrócić do trybu przeglądania listy parametrów należy ponownie nacisnąć klawisz . W każdej chwili można wrócić do pierwszej pozycji na liście odczytów i nastaw naciskając klawisz . Parametry regulatora zostały zabezpieczone przed przypadkową zmianą za pomocą kodu dostępu, aby zmienić wartość wybranego parametru, należy ustawić właściwy kod.

3.3 Ustawianie kodu dostępu

Aby ustawić kod dostępu należy wykonać następujące czynności:

1. Przyciskami  i  wybrać okienko jak na rysunku



2. Nacisnąć przycisk , po lewej stronie wyświetlacza pojawi się pytańnik sygnalizujący, że można zmieniać wartość kodu.
3. Za pomocą przycisków  i  ustawić właściwą wartość, np. 99
4. Nacisnąć ponownie przycisk , aby wyjść z trybu edycji, pytańnik na wyświetlaczu

zniknie, a przyciski  i  będą służyć do poruszania się po menu.


Regulator zapamiętuje ustawiony kod, jednak jeżeli przez 4 minuty użytkownik nie naciśnie żadnego przycisku regulatora, kod automatycznie przyjmie wartość 100.

3.4 Ustawianie czasu

Zegar można ustawić po wprowadzeniu kodu 99.

Aby ustawić zegar, należy:

1. Przyciskami  i  przejść do okienka przedstawionego poniżej



2. Nacisnąć klawisz , zamiast znaku  na wyświetlaczu pojawi się znak „?” jednocześnie zacznie migać symbol dnia tygodnia, np: „PN”.
3. Klawiszami  i  można ustawić dzień tygodnia.


4. Nacisnąć klawisz , zacznie migać licznik godzin.
5. Klawiszami , , zmienić godzinę.
6. Nacisnąć klawisz , zacznie migać licznik minut.
7. Klawiszami , , zmienić minuty.
8. Nacisnąć klawisz , przestanie migać licznik minut, pojawi się symbol  z lewej strony wyświetlacza. Programowanie zegara jest zakończone.

3.5 Ustawianie czasowego programu ogrzewania

Jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO, program czasowy ogrzewania nie jest wyświetlany. Strefy ogrzewania programuje się w module sterującym NANO.

Program czasowy ogrzewania definiuje się, określając czas rozpoczęcia i zakończenia strefy obniżenia. Rozdzielczość nastaw zegara wynosi 10 minut. Można ustawić dwie strefy (A i B) obniżenia oddzielnie dla dni roboczych i soboty/niedzieli.

Przykład: Na rysunku 7 parametr „DNI ROBOCZE.strA StartObn.” ustawiony na godzinę 8:00 określa początek strefy A obniżenia. Koniec tej strefy jest zdefiniowany w parametrze „DNI ROBOCZE.strA StopObn.” i następuje o godzinie 14:00. Strefa B obniżenia rozpoczyna się zgodnie z nastawą w parametrze „DNI ROBOCZE.strB StartObn.” o godzinie 23:00 a czas jej zakończenia jest ustawiony w parametrze „DNI ROBOCZE.strB StopObn.” na 6:00.

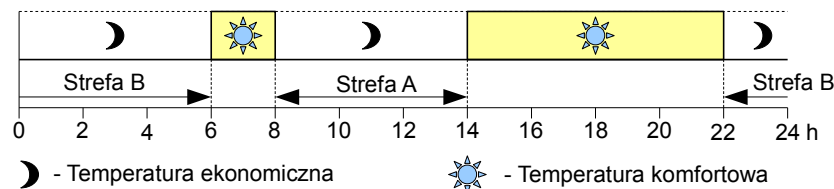

Rysunek 7: Przykładowy wykres stref ogrzewania.

Jeżeli wybrana została praca układu z zegarem, to w zaprogramowanych strefach obniżenia, temperatura zadana mieszacza zostaje obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie MIESZ. zegarem”. Poza strefami obniżenia temperatura zadana mieszacza nie jest obniżana.


3.6 Wyznaczanie temperatury zadanej mieszacza

Temperatura zadana mieszacza jest wyznaczana na podstawie pomiaru temperatury zewnętrznej i zaprogramowanej krzywej grzania. Krzywą kształtuje się, ustawiając zadane temperatury mieszacza dla 4 wartości temperatury zewnętrznej. Parametr „Temp. Zewnętrzna wyłączenia” pozwala określić przy jakiej temperaturze zewnętrznej regulator ma wyłączyć ogrzewanie.

Regulator wylicza temperaturę zadaną mieszacza na podstawie wartości dwóch najbliższych punktów krzywej. Np. dla temperatury zewnętrznej wynoszącej -5°C i zaprogramowanych wartości krzywej dla Tzew 0 = 28°C a dla Tzew -10 = 34°C, wyliczona temperatura wynosi 31°C.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
SCHEMAT PRACY 3 ? MIESZACZ+OCHR	Parametr umożliwia zmianę obsługiwanego schematu instalacji. Od nastawy tego parametru zależy kształt menu. Można wybrać: 1. MIESZACZ+CWU 2. MIESZACZ+ZAWOR 3. MIESZACZ+OCHR 4. MIESZACZ+PCO2	
Własny czujnik ? Tzew. TAK	Własny czujnik temperatury zewnętrznej. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, kiedy regulator nie odbiera temperatury zewnętrznej z sieci. TAK – mierzy temperaturę zewnętrzną za pomocą podłączonego czujnika. W przypadku braku czujnika wyświetla ##°C i przyjmuje 0,0°C. NIE – nie mierzy temperatury zewnętrznej, wyświetla stałą wartość 0,0°C.	TAK/NIE
Dynamika ? mieszacza: 5	Dynamika mieszacza decyduje o szybkości reakcji regulatora na odchyłkę temperatury od zadanej. Im wyższa wartość tym silniejsza reakcja. Jeżeli mieszacz pracuje niestabilnie, dynamikę należy zmniejszyć.	1..30
Temp.przy przegr. ? kotła: 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy przegrzaniu kotła. Wyłączenie funkcji polega na zmniejszeniu wartości poniżej 20 (zostanie wyświetlony wtedy napis OFF).	OFF, 20..75
Adres w sieci ? RS485: 1	Adres regulatora w sieci RS485, parametr umożliwia podłączenie wielu regulatorów do sieci monitoringu.	1..10
Praca w sieci: ? PODRZĘDNY	Praca w sieci. Opis znaczenia parametru znajduje się w rozdziale Praca regulatora w sieci na stronie 30.	
Wyłączenie pompy ? Z RS485 NIE	Parametr decydujący o tym czy regulator nadrzędny może wyłączać pompy obiegowe w razie potrzeby.	
Temperatura MAX ? mieszacza 45°C	Ograniczenie maksymalnej zadanej temperatury mieszacza	0..90
Temperatura MIN ? mieszacza 20°C	Ograniczenie minimalnej zadanej temperatury mieszacza.	0..90
Temperatura OFF ? mieszacza 0°C	Temperatura wyłączenia obiegu mieszacza. Jeżeli temperatura za mieszaczem wzrośnie powyżej nastawionej w tym parametrze, to regulator wyłączy pompę obiegową. Ustawiając wartość 0°C uzyskuje się wyłączenie tej funkcji.	0..100
Wył.pompy miesz. ? dla Tzad<MIN NIE	Parametr określa czy pompa mieszacza ma pracować jeżeli wyliczona temperatura zadana mieszacza jest niższa niż „Temperatura MIN mieszacza”	NIE, TAK

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Temp. zewnętrzna ↕ wyłączenia 16°C	Temperatura zewnętrzna, po przekroczeniu której zakończony zostaje sezon grzewczy. Aby wejść z powrotem w sezon, temperatura zewnętrzna musi spaść o więcej niż 2°C poniżej nastawionej wartości.	0..40
Przy Tz=+10°C ↕ Tzadana 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej +10°C	0..80
Przy Tz=+0°C ↕ Tzadana 40°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej 0°C	0..80
Przy Tz=-10°C ↕ Tzadana 45°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -10°C	0..80
Przy Tz=-20°C ↕ Tzadana 50°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -20°C	0..80
DNI ROBOCZE.strA ↕ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strA ↕ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ↕ StartObn. 9:00h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ↕ StopObn. 14:00h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ↕ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ↕ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ↕ StartObn. --:--h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ↕ StopObn. --:--h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--

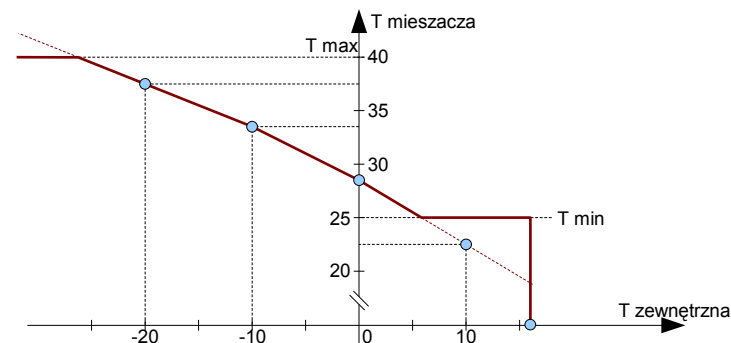

Rysunek 8: Wykres przedstawiający zasadę kształtowania i obliczania krzywej grzewczej

Temperatura zadana dla mieszacza może być obniżona przez termostat i czasowy program ogrzewania, nie może być jednak niższa, niż wartość zaprogramowana w parametrze „Temperatura MIN mieszacza” np. 25°C lub przekraczać wartości ustawionej w parametrze „Temperatura MAX mieszacza” np. 40°C.

3.7 Reakcja na sytuacje awaryjne

3.7.1 Uszkodzenie czujnika T1 – temperatury zewnętrznej

Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem zewnętrznym (T1) przekracza 69°C regulator uznaje, że czujnik jest uszkodzony. Jest to sygnalizowane wyświetlaniem w miejscu odczytu temperatury zewnętrznej znaków „###”. Regulator działa tak, jakby temperatura zewnętrzna wynosiła 0°C. Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem zewnętrznym spadnie poniżej -40°C wyświetlana jest wartość -40°C i taka temperatura jest przyjmowana do dalszych obliczeń.

3.7.2 Uszkodzenie czujnika T2 – mieszacza

Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem mieszacza znajduje się poza zakresem pomiarowym (0..100°C), to regulator uznaje, że czujnik jest uszkodzony. Sygnalizuje to wyświetlaniem w miejscu odczytu temperatury znaków „###” oraz wyraźnym komunikatem na wyświetlaczu.

**UWAGA! USZKODZONY
czujnik MIESZACZA**

Mieszacz zostaje zamknięty a pompa mieszacza wyłączona.

3.7.3 Uszkodzenie czujnika T3

Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem T3 znajduje się poza zakresem pomiarowym (0..100°C), regulator w miejscu odpowiedniej temperatury wyświetla znaki „###”. Reakcja na uszkodzenie tego czujnika jest uzależniona od wybranego schematu.

Schemat	Reakcja na uszkodzenie czujnika T3
1. MIESZACZ + CWU	Wyłączenie pompy ładującej CWU
2. MIESZACZ + ZAWÓR	Załączenie zaworu
3. MIESZACZ + OCHR	Brak funkcji ochrony źródła ciepła
4. MIESZACZ + PCO2	Brak funkcji ochrony źródła ciepła

3.8 Schemat pracy: 1 MIESZACZ + C.W.U.

Regulator realizuje program pogodowego sterowania temperaturą wody w obiegu mieszacza oraz ładowania zasobnika CWU za pomocą pompy lub elektrozaworu.

3.8.1 Zmiana trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy wystarczy, przycisnąć klawisz  a następnie wybrać nowy tryb pracy UKŁADU za pomocą klawiszy  i . Regulator natychmiast rozpoczyna realizację wybranego trybu. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje wyświetlenie okna z podstawowymi informacjami o zmierzonych i zadanych temperaturach w układzie.

Jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO, po naciśnięciu klawisza  pojawia się okno z informacją jaki tryb pracy został wybrany przez moduł sterujący NANO.

Praca UKŁADU	Opis działania
1. wyłączenie	Regulator zamyka mieszacz i wyłącza pompy
2. z zegarem	Program czasowy zegara w ustawionych strefach obniża temperaturę obiegu grzewczego i zmienia temperaturę zadaną zasobnika z komfortowej na ekonomiczną.
3. komfort	Obieg grzewczy pracuje z temperaturą wyznaczoną z charakterystyki a zasobnik jest podgrzewany do temperatury ustawionej w parametrze „Temperatura komfortowa CWU”.
4. obniżenie	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”, zasobnik CWU jest podgrzewany do temperatury ustawionej w parametrze nr. „Temperatura ekonomiczna CWU”
5. urlop	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”, zasobnik CWU nie jest podgrzewany.
6. lato	Obieg grzewczy jest wyłączony, zasobnik CWU jest realizowany według programu czasowego zegara.
7. NANO 1	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 1
8. NANO 2	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 2
9. NANO 3	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 3
10. NANO 4	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 4
11. NANO 5	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 5

3.8.2 Sterowanie ogrzewaniem C.W.U.

Regulator rozpoczyna ładowanie zasobnika CWU jeżeli temperatura zmierzona spadnie o wartość ustawioną w parametrze „Amplituda CWU” poniżej temperatury zadanej. Wyłączenie ładowania CWU następuje jeżeli temperatura zmierzona CWU przekroczy temperaturę zadaną o wartość ustawioną w parametrze „Amplituda CWU”. Ustawienie wartości TAK w parametrze „Priorytet CWU” powoduje, że podczas ładowania zasobnika pompa mieszacza jest wyłączona.

7. NANO 1	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 1
8. NANO 2	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 2
9. NANO 3	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 3
10. NANO 4	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 4
11. NANO 5	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 5

3.10.2 Lista odczytów i nastaw

Parametry oznaczone szarym tłem nie są wyświetlane jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO.

Na ekranach przedstawionych w pierwszej kolumnie tabeli znajdują się nastawy fabryczne.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Tmie: 29°↓*☒(30°) Toch: 45°B (40°)	W górnej linijce odczyt temperatury zmierzonej i zadanej mieszacza. W dolnej odczyt temperatury zmierzonej zasilania oraz w nawiasie temperatura odcięcia rozbioru ciepła. Strzałka oznacza obniżenie termostatem pokojowym. ☒ *☒ oznacza, że pompa mieszacza została wyłączona ponieważ wyliczona temperatura mieszacza jest niższa niż temperatura minimalna. Pompa mieszacza może być wyłączana jeżeli parametr nr. „Wyl. pompy miesz. dla Tzad<MIN” jest ustawiony na TAK. Znak „☒” oznacza pracę pod kontrolą cyfrowego modułu sterującego. Jeżeli jest aktywna ochrona źródła zasilania to na wyświetlaczu miga litera „B”	
Tzew 1.9°C PMIE: 1 N0	W górnej linijce odczyt temperatury zewnętrznej. W dolnej informacja o pracy: • pompy mieszacza: 0 – wyłączona, 1 – pracuje, • napędu mieszacza: N0 – mieszacz nie porusza się N+ – otwieranie N- – zamykanie	
KOD DOSTĘPU ⬆ >100<	Kod dostępu zabezpieczający przed przypadkową zmianą nastaw.	0..999
ZEGAR strefa: Kom ⬆ PN 11:15.10	Odczyt i ustawianie zegara. strefa: Eko – oznacza pracę z temperaturą obniżoną dla mieszacza i ekonomiczną dla CWU. strefa: Kom – oznacza pracę z temperaturą komfortową dla mieszacza i CWU.	-
Obniżenie MIESZ. ⬆ z zegarem 0°C	Wielkość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w okresie obniżenia.	0..20
Obniżenie MIESZ. ⬆ z termostatem 0°C	Wielkość, o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w na skutek zadziałania termostatu pokojowego. Ustawienie OFF powoduje wyłączenie pompy obwodu mieszacza.	0..20, OFF

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Temperatura MIN ↓ mieszacza 20°C	Ograniczenie minimalnej zadanej temperatury mieszacza.	0..90
Temperatura OFF ↓ mieszacza 0°C	Temperatura wyłączenia obiegu mieszacza. Jeżeli temperatura za mieszaczem wzrośnie powyżej nastawionej w tym parametrze, to regulator wyłączy pompę obiegową.	0..100
Wył.pompy miesz. ↓ dla Tzad<MIN NIE	Parametr określa czy pompa mieszacza ma pracować jeżeli wyliczona temperatura zadana mieszacza jest niższa niż „Temperatura MIN mieszacza”	NIE, TAK
Temperatura MAX ↓ Podłogi 25.0°C	Jeżeli temperatura zmierzona czujnikiem umieszczonym w podłodze przekroczy wartość ustawioną w tym parametrze to regulator zamknie zawór odcinający drugi obieg grzewczy. Zawór zostanie otwarty, kiedy temperatura podłogi spadnie o 0,5°C poniżej ustawionej wartości.	0..40

3.10 Schemat pracy: 3 MIESZACZ+OCHR

Regulator realizuje program pogodowego sterowania temperaturą wody w obiegu mieszacza. Pomiar temperatury zasilania obiegu grzewczego pozwala na wyłączenie pompy mieszacza i zamknięcie zaworu jeśli temperatura zasilania spadnie poniżej wartości nastawionej w parametrze „Temperatura MIN ochrony”.

3.10.1 Zmiana trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy wystarczy, przycisnąć klawisz  a następnie wybrać nowy tryb pracy UKŁADU za pomocą klawiszy  i . Regulator natychmiast rozpoczyna realizację wybranego trybu. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje wyświetlenie okna z podstawowymi informacjami o zmierzonych i zadanych temperaturach w układzie.

Jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO, po naciśnięciu klawisza  pojawia się okno z informacją jaki tryb pracy został wybrany przez moduł sterujący NANO.

Praca UKŁADU	Opis działania
1. wyłączenie	Regulator zamyka mieszacz i wyłącza pompy
2. z zegarem	Program czasowy zegara w ustawionych strefach obniża temperaturę obiegu grzewczego.
3. komfort	Obieg grzewczy pracuje z temperaturą wyznaczoną z charakterystyki.
4. obniżenie	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
5. urlop	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
6. lato	Obieg grzewczy jest wyłączony.

3.8.3 Lista odczytów i nastaw

Parametry oznaczone szarym tłem nie są wyświetlane jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO.

Na ekranach przedstawionych w pierwszej kolumnie tabeli znajdują się nastawy fabryczne.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Tmie: 29° ↓ * ⚡ (30°) Tcwu: 45° LE (45°)	W górnej linijce odczyt temperatury zmierzonej i zadanej mieszacza. W dolnej odczyt temperatury zmierzonej i zadanej zasobnika C.W.U. - linijka nie jest wyświetlana jeżeli CWU jest wyłączone. ↓ - oznacza obniżenie termostatem pokojowym. * - oznacza, że pompa mieszacza została wyłączona ponieważ wyliczona temperatura mieszacza jest niższa niż temperatura minimalna. Pompa mieszacza może być wyłączana jeżeli parametr nr. „Wył. pompy miesz. dla Tzad<MIN” jest ustawiony na TAK. ⚡ - oznacza pracę pod kontrolą cyfrowego modułu sterującego. L – oznacza działanie funkcji sterylizacji zasobnika CWU E – oznacza ręczne wymuszenie ogrzania zasobnika CWU za pośrednictwem modułu NANO.	
Tzew -2.0°C PCW: 0 PMIE: 1 N0	W górnej linijce odczyt temperatury zewnętrznej. W dolnej informacja o pracy: - pompy CWU: 0 – wyłączona, 1 – pracuje, - pompy mieszacza: 0 – wyłączona, 1 – pracuje, - napędu mieszacza: N0 – mieszacz nie porusza się N+ – otwieranie N- – zamykanie	
KOD DOSTĘPU ↓ >100<	Kod dostępu zabezpieczający przed przypadkową zmianą nastaw.	0..999
ZEGAR strefa: Kom ↓ PN 11:15.10	Odczyt i ustawianie zegara. strefa: Eko – oznacza pracę z temperaturą obniżoną dla mieszacza i ekonomiczną dla CWU. strefa: Kom – oznacza pracę z temperaturą komfortową dla mieszacza i CWU.	-
Obniżenie MIESZ. ↓ zegarem 0°C	Wielkość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w okresie obniżenia.	0..20
Obniżenie MIESZ. ↓ termostatem 0°C	Wielkość, o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w na skutek zadziałania termostatu pokojowego. Ustawienie OFF powoduje wyłączenie pompy obwodu mieszacza.	0..20, OFF
Temp. zewnętrzna ↓ wyłączenia 16°C	Temperatura zewnętrzna, po przekroczeniu której zakończony zostaje sezon grzewczy. Aby wejść z powrotem w sezon, temperatura zewnętrzna musi spaść o więcej niż 2°C poniżej nastawionej wartości.	0..40

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Przy Tz=+10°C ⬆ Tzadana 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej +10°C	0..80
Przy Tz=+0°C ⬆ Tzadana 40°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej 0°C	0..80
Przy Tz=-10°C ⬆ Tzadana 45°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -10°C	0..80
Przy Tz=-20°C ⬆ Tzadana 50°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -20°C	0..80
Temp.komfortowa ⬆ CWU 52°C	Komfortowa temperatura CWU. Utrzymywana poza strefą obniżenia.	0..60
Temp.ekonomiczna ⬆ CWU 40°C	Ekonomiczna temperatura CWU. Utrzymywana w strefie obniżenia.	0..60
PRACA CWU ⬆ wyłączona	Praca CWU wyłączona – regulator nie mierzy temperatury CWU i nie steruje pompą równoległa z CO – podczas ładowania zasobnika CWU pompa mieszacza pracuje z priorytetem - podczas ładowania CWU pompa mieszacza jest wyłączona	NIE, TAK
DNI ROBOCZE.strA ⬆ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strA ⬆ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ⬆ StartObn. 9:00h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ⬆ StopObn. 14:00h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ⬆ StartObn. --:--h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrA ⬆ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ⬆ StartObn. --:--h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SOBOTA/NIEDZstrB ⬆ StopObn. --:--h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SCHEMAT PRACY ⌚ MIESZACZ+ZAWOR	Parametr umożliwia zmianę obsługiwanego schematu instalacji. Od nastawy tego parametru zależy kształt menu. Można wybrać: 1. MIESZACZ+CWU 2. MIESZACZ+ZAWOR 3. MIESZACZ+OCHR. 4. MIESZACZ+PCO2	
Własny czujnik ⌚ Tzew. TAK	Własny czujnik temperatury zewnętrznej. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, kiedy regulator nie odbiera temperatury zewnętrznej z sieci. TAK – mierzy temperaturę zewnętrzną za pomocą podłączonego czujnika. W przypadku braku czujnika wyświetla ##°C i przyjmuję 0,0°C. NIE – nie mierzy temperatury zewnętrznej, wyświetla stałą wartość 0,0°C.	
Dynamika ⌚ mieszacza: 5	Dynamika mieszacza decyduje o szybkości reakcji regulatora na odchyłkę temperatury mieszacza od zadanej. Im wyższa wartość tym silniejsza reakcja.	1..30
Temp.przy przegr. ⌚ kotła: 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy przegrzaniu kotła. Wyłączenie funkcji polega na zmniejszeniu wartości poniżej 20 (zostanie wyświetlony wtedy napis OFF).	OFF, 20..75
Adres w sieci ⌚ RS485: 1	Adres regulatora w sieci RS485, parametr umożliwia podłączenie wielu regulatorów do sieci monitoringu.	1..10
Praca w sieci: ⌚ PODRZĘDNY	Praca w sieci. Opis znaczenia parametru znajduje się w rozdziale Praca regulatora w sieci na stronie 30.	
Wyłączenie pompy ⌚ Z RS485 NIE	Parametr decydujący o tym czy regulator nadrzędny może wyłączać pompy obiegowe w razie potrzeby.	
Temperatura MAX ⌚ mieszacza 45°C	Ograniczenie maksymalnej zadanej temperatury mieszacza	0..90

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
KOD DOSTĘPU ↕ >100<	Kod dostępu zabezpieczający przed przypadkową zmianą nastaw.	0..999
ZEGAR strefa:Eko ↕ PN 11:15.10	Odczyt i ustawianie zegara. strefa:Eko – oznacza pracę z temperaturą obniżoną mieszacza strefa:Kom – oznacza pracę z temperaturą komfortową mieszacza	-
Obniżenie MIESZ. ↕ zegarem 0°C	Wielkość o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w okresie obniżenia.	0..20
Obniżenie MIESZ. ↕ termostatem 0°C	Wielkość, o jaką zostanie obniżona temperatura zadana mieszacza w na skutek zadziałania termostatu pokojowego. Ustawienie OFF powoduje wyłączenie pompy obwodu mieszacza.	0..20, OFF
Temp.zewn.ZAW2 ↕ wyłączenia 16°C	Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy nastawioną wartość to regulator wyłączy zawór odcinając w ten sposób ogrzewanie w jednym z obiegów grzewczych	0..40
Temp.zewnętrzna ↕ wyłączenia 16°C	Temperatura zewnętrzna, po przekroczeniu której zakończony zostaje sezon grzewczy. Aby wejść z powrotem w sezon, temperatura zewnętrzna musi spaść o więcej niż 2°C poniżej nastawionej wartości.	0..40
Przy Tz=+10°C ↕ Tzadana 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej +10°C	0..80
Przy Tz=+0°C ↕ Tzadana 40°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej 0°C	0..80
Przy Tz=-10°C ↕ Tzadana 45°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -10°C	0..80
Przy Tz=-20°C ↕ Tzadana 50°C	Temperatura zadana mieszacza przy temperaturze zewnętrznej -20°C	0..80
DNI ROBOCZE.strA ↕ StartObn. 23:00h	Parametr określa początek strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strA ↕ StopObn. 6:00h	Parametr określa koniec strefy A obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ↕ StartObn. 9:00h	Parametr określa początek strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
DNI ROBOCZE.strB ↕ StopObn. 14:00h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
SOBOTA/NIEDZstrB ↕ StopObn. --:--h	Parametr określa koniec strefy B obniżenia w sobotę i niedzielę. Rozdzielczość 10 minut.	0:00.. 23:50, --:--
SCHEMAT PRACY 1 ↕ MIESZACZ+CWU	Parametr umożliwia zmianę obsługiwanego schematu instalacji. Od nastawy tego parametru zależy kształt menu. Można wybrać: 1. MIESZACZ+CWU 2. MIESZACZ+ZAWOR 3. MIESZACZ+OCHR. 4. MIESZACZ+PCO2	
Własny czujnik ↕ Tzew. TAK	Własny czujnik temperatury zewnętrznej. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, kiedy regulator nie odbiera temperatury zewnętrznej z sieci. TAK – mierzy temperaturę zewnętrzną za pomocą podłączonego czujnika. W przypadku braku czujnika wyświetla ##°C i przyjmuję 0,0°C. NIE – nie mierzy temperatury zewnętrznej, wyświetla stałą wartość 0,0°C.	TAK/NIE
Dynamika ↕ mieszacza: 5	Dynamika mieszacza decyduje o szybkości reakcji regulatora na odchyłkę temperatury od zadanej. Im wyższa wartość tym silniejsza reakcja. Jeżeli mieszacz pracuje niestabilnie, dynamikę należy zmniejszyć.	1..30
Temp.przy przegr. ↕ kotła: 35°C	Temperatura zadana mieszacza przy przegrzaniu kotła. Wyłączenie funkcji polega na zmniejszeniu wartości poniżej 20 (zostanie wyświetlony wtedy napis OFF).	OFF, 20..75
Adres w sieci ↕ RS485: 1	Adres regulatora w sieci RS485, parametr umożliwia podłączenie wielu regulatorów do sieci monitoringu.	1..10
Praca w sieci: ↕ PODRZĘDNY	Praca w sieci. Opis znaczenia parametru znajduje się w rozdziale Praca regulatora w sieci na stronie 30	
Wyłączenie pompy ↕ Z RS485 NIE	Parametr decydujący o tym czy regulator nadrzędny może wyłączać pompy obiegowe w razie potrzeby.	NIE/TAK
Amplituda CWU ↕ 3°C	Amplituda CWU. Określa o ile musi spaść temperatura zasobnika CWU poniżej zadanej, żeby regulator rozpoczął ładowanie.	1..10
PRZEGRZEW CWU ↕ Wyłączony	Przegrzew CWU. Określa temperaturę do której regulator będzie ogrzewał zasobnik CWU podczas cotygodniowej sterylizacji. Zmniejszając wartość poniżej 1°C uzyskuje się wyłączenie funkcji.	Wyłączo ny, 1..80
Temperatura MAX ↕ mieszacza 45°C	Ograniczenie maksymalnej zadanej temperatury mieszacza	0..90

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Temperatura MIN 🔽 mieszacza 20°C	Ograniczenie minimalnej zadanej temperatury mieszacza.	0..90
Temperatura OFF 🔽 mieszacza 0°C	Temperatura wyłączenia obiegu mieszacza. Jeżeli temperatura za mieszaczem wzrośnie powyżej nastawionej w tym parametrze, to regulator wyłączy pompę obiegową. Ustawiając wartość 0°C uzyskuje się wyłączenie tej funkcji.	0..100
Wył.pompy miesz. 🔽 dla Tzad<MIN NIE	Parametr określa czy pompa mieszacza ma pracować jeżeli wyliczona temperatura zadana mieszacza jest niższa niż „Temperatura MIN mieszacza”	NIE, TAK

3.9 Schemat pracy: 2 MIESZACZ + ZAWÓR

Regulator realizuje program pogodowego sterowania temperaturą wody w obiegu mieszacza z aktywną funkcją sterującą elektrozaworem, która pozwala na automatyczne odcięcie części obiegu grzewczego gdy temperatura zewnętrzna osiągnie zaprogramowany poziom. Umożliwia to prosty podział instalacji z ogrzewaniem podłogowym na dwie strefy (np: łazienka ogrzewana przy wyższych temperaturach zewnętrznych niż reszta budynku).

3.9.1 Zmiana trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy wystarczy, przycisnąć klawisz  a następnie wybrać nowy tryb pracy UKŁADU za pomocą klawiszy  i . Regulator natychmiast rozpoczyna realizację wybranego trybu. Ponowne naciśnięcie klawisza  powoduje wyświetlenie okna z podstawowymi informacjami o zmierzonych i zadanych temperaturach w układzie.

Jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO, po naciśnięciu klawisza  pojawia się okno z informacją jaki tryb pracy został wybrany przez moduł sterujący NANO.

Praca UKŁADU	Opis działania
1. wyłączenie	Regulator zamyka mieszacz wyłącza pompę obiegową, oraz zamyka zawór.
2. z zegarem	Program czasowy zegara w ustawionych strefach obniża temperaturę obiegu grzewczego o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”
3. komfort	Regulator pracuje bez obniżień.
4. obniżenie	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
5. urlap	Temperatura obiegu grzewczego jest ciągle obniżona o wartość ustawioną w parametrze „Obniżenie mieszacza zegarem”.
6. lato	Obieg grzewczy jest wyłączony.
7. NANO 1	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 1

8. NANO 2	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 2
9. NANO 3	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 3
10. NANO 4	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 4
11. NANO 5	Regulator współpracuje z modulem NANO numer 5

3.9.2 Sterowanie zaworem odcinającym

Zawór odcinający jest otwarty (załączony) jeżeli są spełnione wszystkie poniższe warunki:

- Temperatura zewnętrzna jest niższa niż wartość ustawiona w parametrze „Temp.zewn.ZAW2 wyłączenia”
- Temperatura podłogi jest o co najmniej 0,5°C niższa niż wartość ustawiona w parametrze „Temperatura MAX Podłogi”

Zawór odcinający jest zamknięty (wyłączony) jeśli wystąpi co najmniej jeden z poniższych warunków:

- Temperatura zewnętrzna jest wyższa niż wartość ustawiona w parametrze „Temp.zewn.ZAW2 wyłączenia”
- Temperatura podłogi jest wyższa niż wartość ustawiona w parametrze „Temperatura MAX Podłogi”

Uszkodzenie czujnika temperatury podłogi powoduje, że zawór odcinający będzie pracował jedynie w funkcji temperatury zewnętrznej.

3.9.3 Lista odczytów i nastaw

Parametry oznaczone szarym tłem nie są wyświetlane jeżeli regulator współpracuje z cyfrowym modulem sterującym NANO.

Na ekranach przedstawionych w pierwszej kolumnie tabeli znajdują się nastawy fabryczne.

Wyświetlacz	Opis	Zakres nastaw
Tmie: 29°  *🔽(30°) Tp: 24.4° (25.0°)	W górnej linijce odczyt temperatury zmierzonej i zadanej mieszacza. W dolnej odczyt temperatury zmierzonej i zadanej podłogi. ↓ - oznacza obniżenie termostatem pokojowym. * - oznacza, że pompa mieszacza została wyłączona ponieważ wyliczona temperatura mieszacza jest niższa niż temperatura minimalna. Pompa mieszacza może być wyłączana jeżeli parametr nr. „Wył. pompy miesz. dla Tzad<MIN” jest ustawiony na TAK. 🔽 - oznacza pracę pod kontrolą cyfrowego modułu sterującego.	
Tzew 9°C ZAW2:0 PMIE:1 N0	W górnej linijce odczyt temperatury zewnętrznej. W dolnej informacja o pracy: • zaworu 2: 0 – zamknięty, 1 – otwarty, • pompy mieszacza: 0 – wyłączona, 1 – pracuje, • napędu mieszacza: N0 – mieszacz nie porusza się N+ – otwieranie N- – zamykanie	